
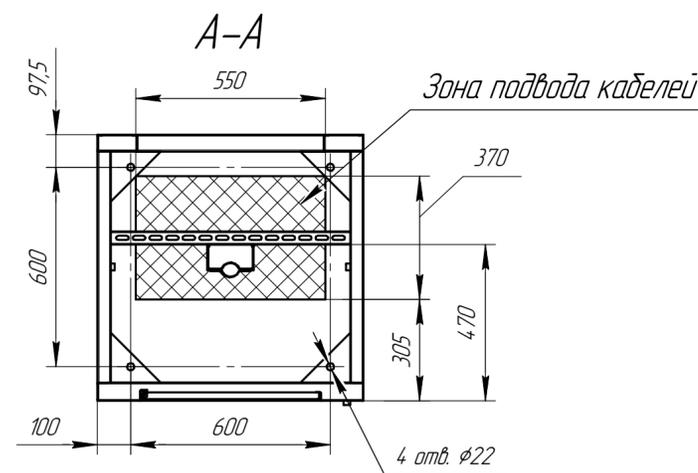


Опросный лист на ячейки типа КСО-393

1	Номер камеры в РУ		1
2	Номинальное напряжение	кВ	
3	Номинальный ток сборных шин	АI 60x6	
4	Серия ячеек	КСО-393	
5	Схема главных цепей		
6	Назначение камеры		
7	Номер схемы главных цепей		
8	Выключатель, тип, ток, А		
9	Шинный разъединитель		
10	Линейный разъединитель		
11	Предохранители		
12	Ограничители перенапряжения		
13	Марка и сечение кабелей		
14	Индикатор напряжения		
15	Электромагнитная блокировка	главных ножей заземлителя	

Сведения о доставке

самовывоз

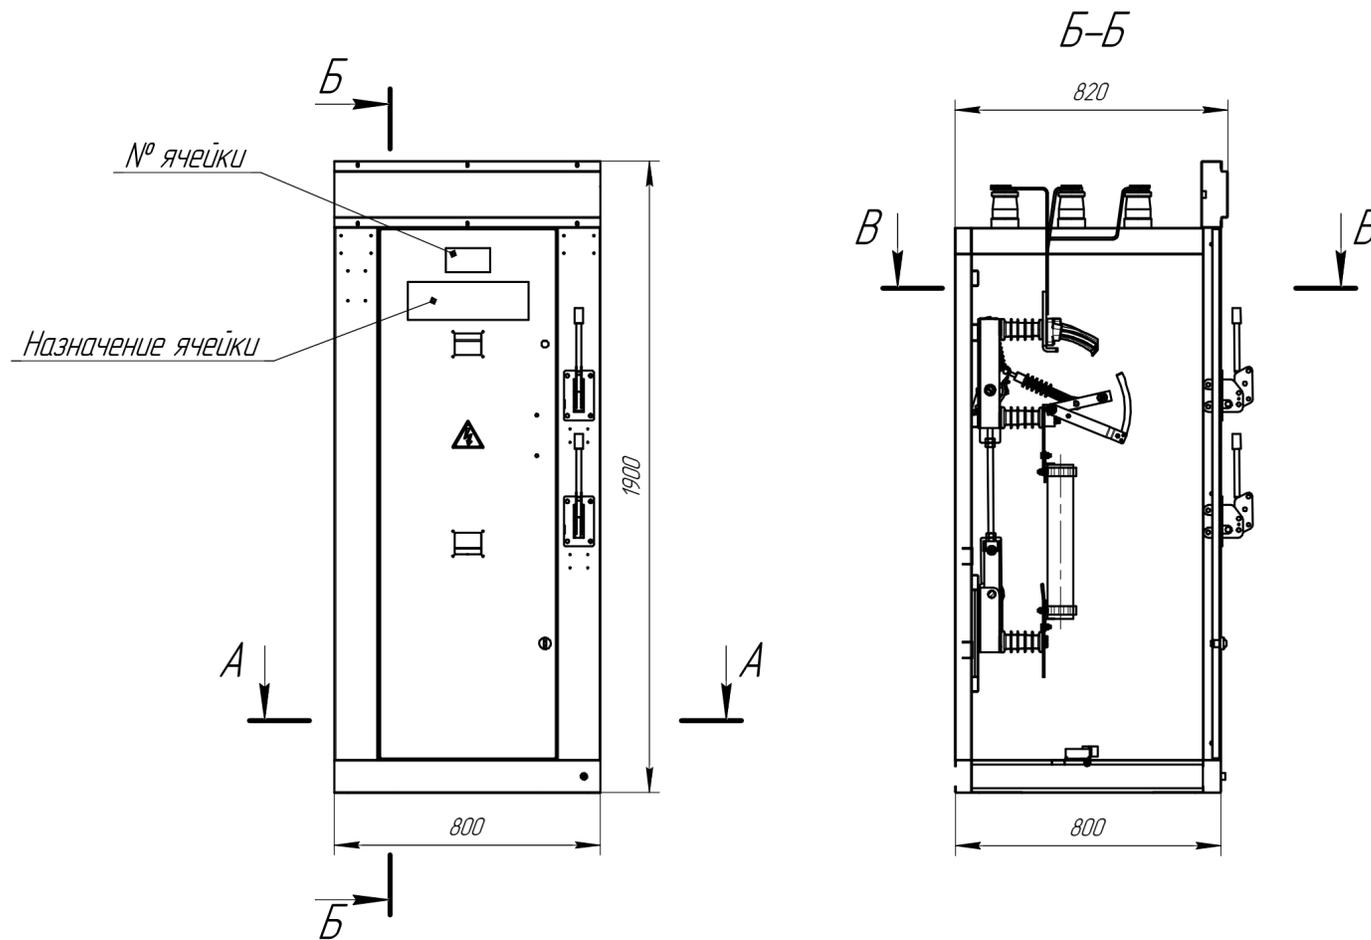

Примечание:

1. Параметры, неопределенные Заказчиком, изготовитель выбирает самостоятельно
2. Цвет шкафов: RAL-7035/
3. Заказчику на согласование будет предоставлено дополнительно, схема электромагнитных блокировок.

Поставщик _____ Иванов А.В.

Заказчик _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>Камера КСО-393</p> <p>Опросный лист на РУ</p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	Листов	1
Пров.						ООО ПКП "ЗЭСА"		
Т.контр.						Копировал _____ Формат А2		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.