Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЗСЭА.674243.744

Согласовано

"_"_____2021г.

Утверждаю

"_"_____2021г.

Опросный лист
Выкатного элемента КРУ типа К-104 на 6-10 кВ

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика			Примечание
1	Тип КРУ				
2	Завод изготовитель, год изготовления КРУ				
3	Номинальное напряжение (6, 10 кВ)				
4	Номинальный ток выключателя, А				
4а	Номинальный ток отключения выключателя, кА				
5	Тип существующего выключателя				
5а	Тип привода заменяемого выключателя				
6	Тип устанавливаемого выключателя				
7	Оперативный ток управления				
8	Материал и сечение шин				
9	Тип втычных контактов	Ламельные контакт			
		Контакты типа "тюльпан"			
10	Тип разъемных контактов вспомогательных цепей	СШР	Harting	2PTT48	
11	Наличие ОПН				
12	Количество заменяемых В/Э				
13	Механизм доводки (червячный редуктор, рычажный)				
14	Место установки блока управления	На фасаде В/Э	В релейном отсеке		
15	Тип применяемого блока управления				
16	Тип трасформатора напряжения				
17	Тип блок замка	комплект установки ЭМБ3	комплект установки ЗБ-1М	без блок-замка	
18	Рекомендуемая краска	RAL 7001	RAL 7035	RAL 9001	
19	Сведения о доставке	доставка поставщика	самовывоз		

Рис. 1

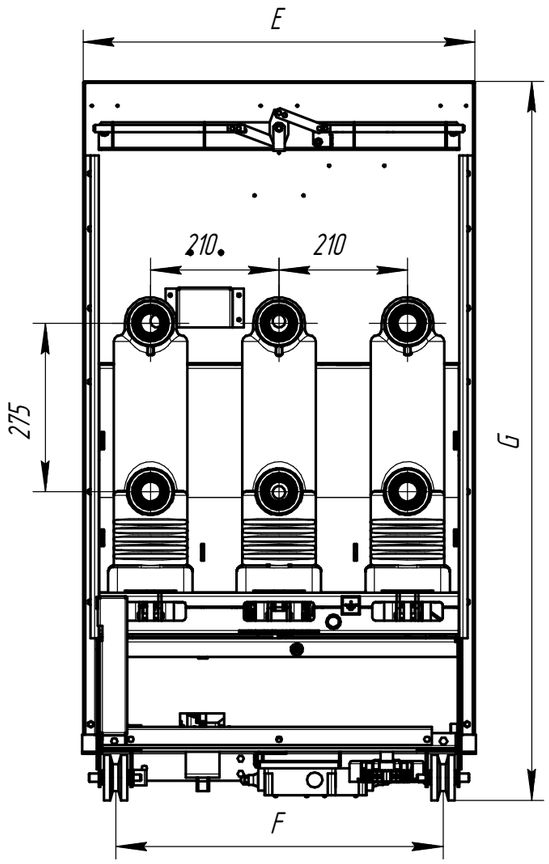

Рис. 2

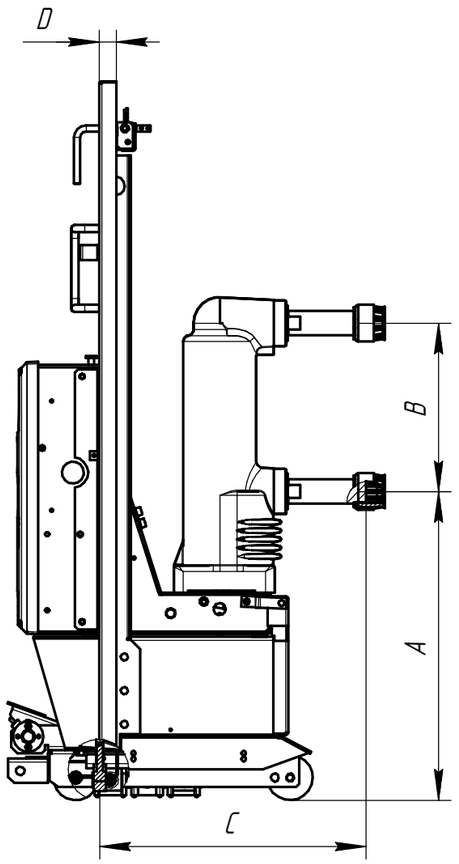

Таблица 1
согласно рис.1, 2

	A	B	C	D	E	F	G
Размеры типовые, мм	504	275	435	28	640	535	1175
Размеры , мм							

Дополнительные требования

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗСЭА.674243.744		
Разраб.					Выкатной элемент с VF12	Лит.	Масса 60,42	Масштаб 1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "ПКП" ЗСЭА"		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3