

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дучл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЗСЭА.674243.704

Согласовано

Утверждаю

" " 2021г.

" " 2021г.

Опросный лист
Для ретрофита выкатного элемента КРУ на 6-10 кВ

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика			Примечание
1	Тип КРУ	К2-МУ			
2	Завод изготовитель, год изготовления КРУ				
3	Номинальное напряжение (6, 10 кВ)				
4	Номинальный ток выключателя, А				
4а	Номинальный ток отключения выключателя, кА				
5	Тип существующего выключателя				
5а	Тип привода заменяемого выключателя				
6	Тип устанавливаемого выключателя				
7	Оперативный ток управления				
8	Материал и сечение шин				
9	Тип втычных контактов	Ламельные контакт			
10	Тип разъёмных контактов вспомогательных цепей	СШР	Harting	2PTT48	
11	Наличие ОПН				
12	Количество заменяемых В/Э				
13	Механизм доводки (червячный редуктор, рычажный)				
14	Место установки блока управления	На фасаде В/Э		В релейном отсеке	
15	Тип применяемого блока управления				
16	Тип трансформатора напряжения				
17	Рекомендуемая краска	RAL 7001	RAL 7035	RAL 9001	
18	Сведения о доставке	доставка поставщика		самовывоз	

Дополнительные требования

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗСЭА.674243.704	Выкатной элемент с BB-TEL SHELL (2000A)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									1:1
Пров.							Лист	Листов	1
Т.контр.							ООО "ПКП" ЗСЭА"		
И.контр.									
Утв.									

Копировал

Формат А3

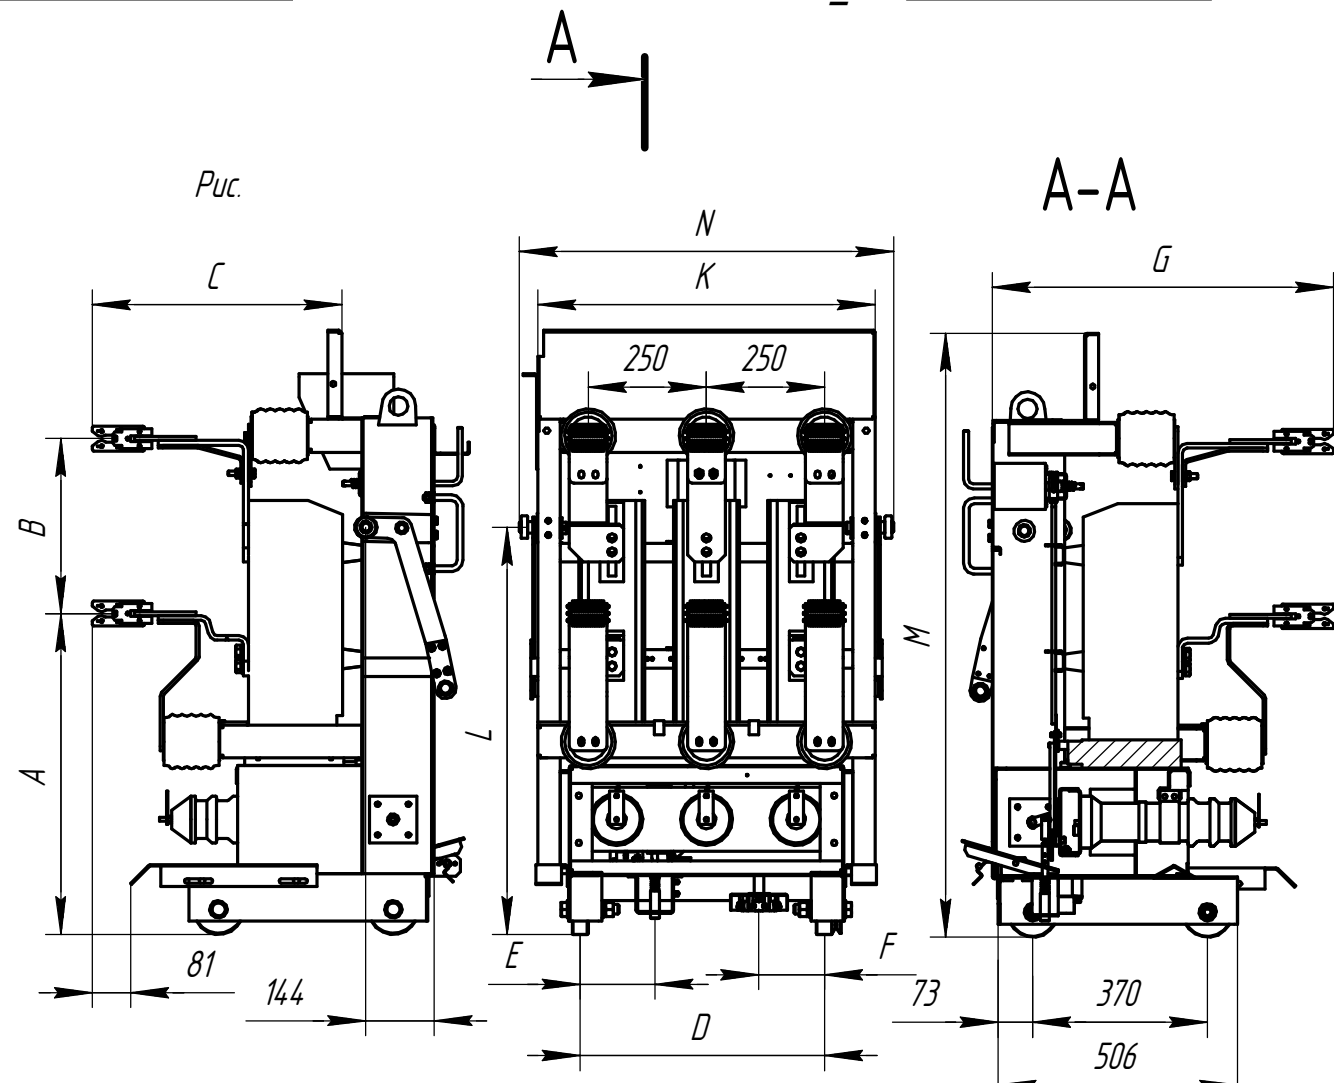


Таблица 1
согласно рис.

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N
Размер, мм	679	370	528	516	158	138	723	714	862	1278	792
Размер, мм											

